

Från: pbl@eon.se <pbl@eon.se>

Skickat: den 6 maj 2024 08:31

Till: Kontaktcenter - Lekeberg <kontaktcenter@lekeberg.se>

Ämne: Dnr: Ks 23-62 Samråd I Yttrande Upphävande av detaljplaner för del av Salven 1:40

Ärendenr: 202401731

Datum: 2024-05-06

E.ON Energidistribution AB (E.ON) har tagit del av inkomna handlingar i ovan rubricerat ärende och har följande synpunkter.

Inom och intill planområdet har E.ON markförlagda lågspänningskablar i osäkert läge samt en transformatorstation, se bifogad karta.

Kablarnas läge måste säkerställas innan markarbete påbörjas. Kabelvisning beställs kostnadsfritt i fält via ledningskollen.se eller via vår hemsida: www.eon.se/privat/kundservice/skydda-ledningar-och-djur/grava-nara-ledning.html

För elledning i mark får byggnad eller annan anläggning så som staket eller plank inte utan ledningsägarens medgivande och lämnade instruktioner uppföras på närmare avstånd än 3 meter från markkabeln. Inte heller får utan ledningsägarens medgivande upplag anordnas eller marknivån ändras ovanför markkabeln, så att reparation och underhåll försvåras.

Transformatorstation

Enligt Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter måste en starkströmsanläggning vara utförd enligt god elsäkerhetsteknisk praxis, vilket bland annat innebär att den ska vara utförd enligt svensk standard. Av svensk standard SS-EN 61936-1 samt tillhörande Handbok SEK 438, utgåva 2, framgår att minsta tillåtna avstånd mellan transformatorstation och brännbar byggnadsdel eller brännbart upplag är 5 meter. SS-EN 61936-1 föreskriver också att nätstationer ska placeras så att de rimligtvis inte skadas av vägfordon, samt att tillräckligt utrymme för normal drift och underhåll ska säkerställas.

Avslut

Eventuella kostnader i samband med planens genomförande så som flyttningar eller ändringar av våra befintliga anläggningar bekostas av exploitören, vilket bör framgå av genomförandebeskrivningen.


Med vänlig hälsning/Kind regards

Loyatz Ekengren

Tillstånd och Rättigheter



E.ON Energidistribution AB
205 09 Malmö

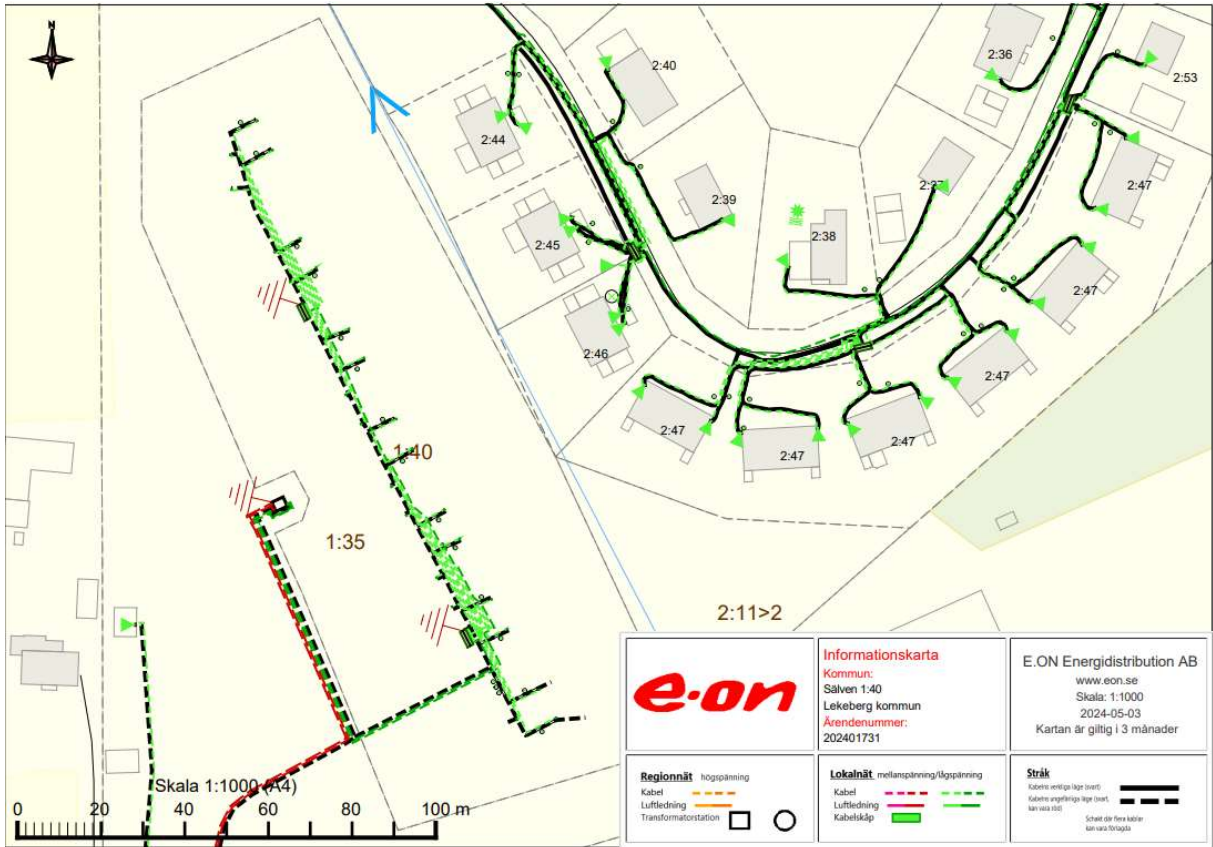

	Informationskarta Kommun: Sälven 1:40 Lekeberg kommun Ärendenummer: 202401731	E.ON Energidistribution AB www.eon.se Skala: 1:1000 2024-05-03 Kartan är giltig i 3 månader
	Regionnät högspänning Kabel: Luftledning: Transformatorstation:	Lokalnät mellanspänning/ålgspänning Kabel: Luftledning: Kabelklipp: